


2. PAZĒMES PLŪSMAS MĀKSLĪGAIS MITRĀJS

PLĀNS

M 1:100

Infiltrācijas caurule bez perforācijas
PVC OD200mm

Infiltrācijas caurule ar perforāciju
PVC OD110mm

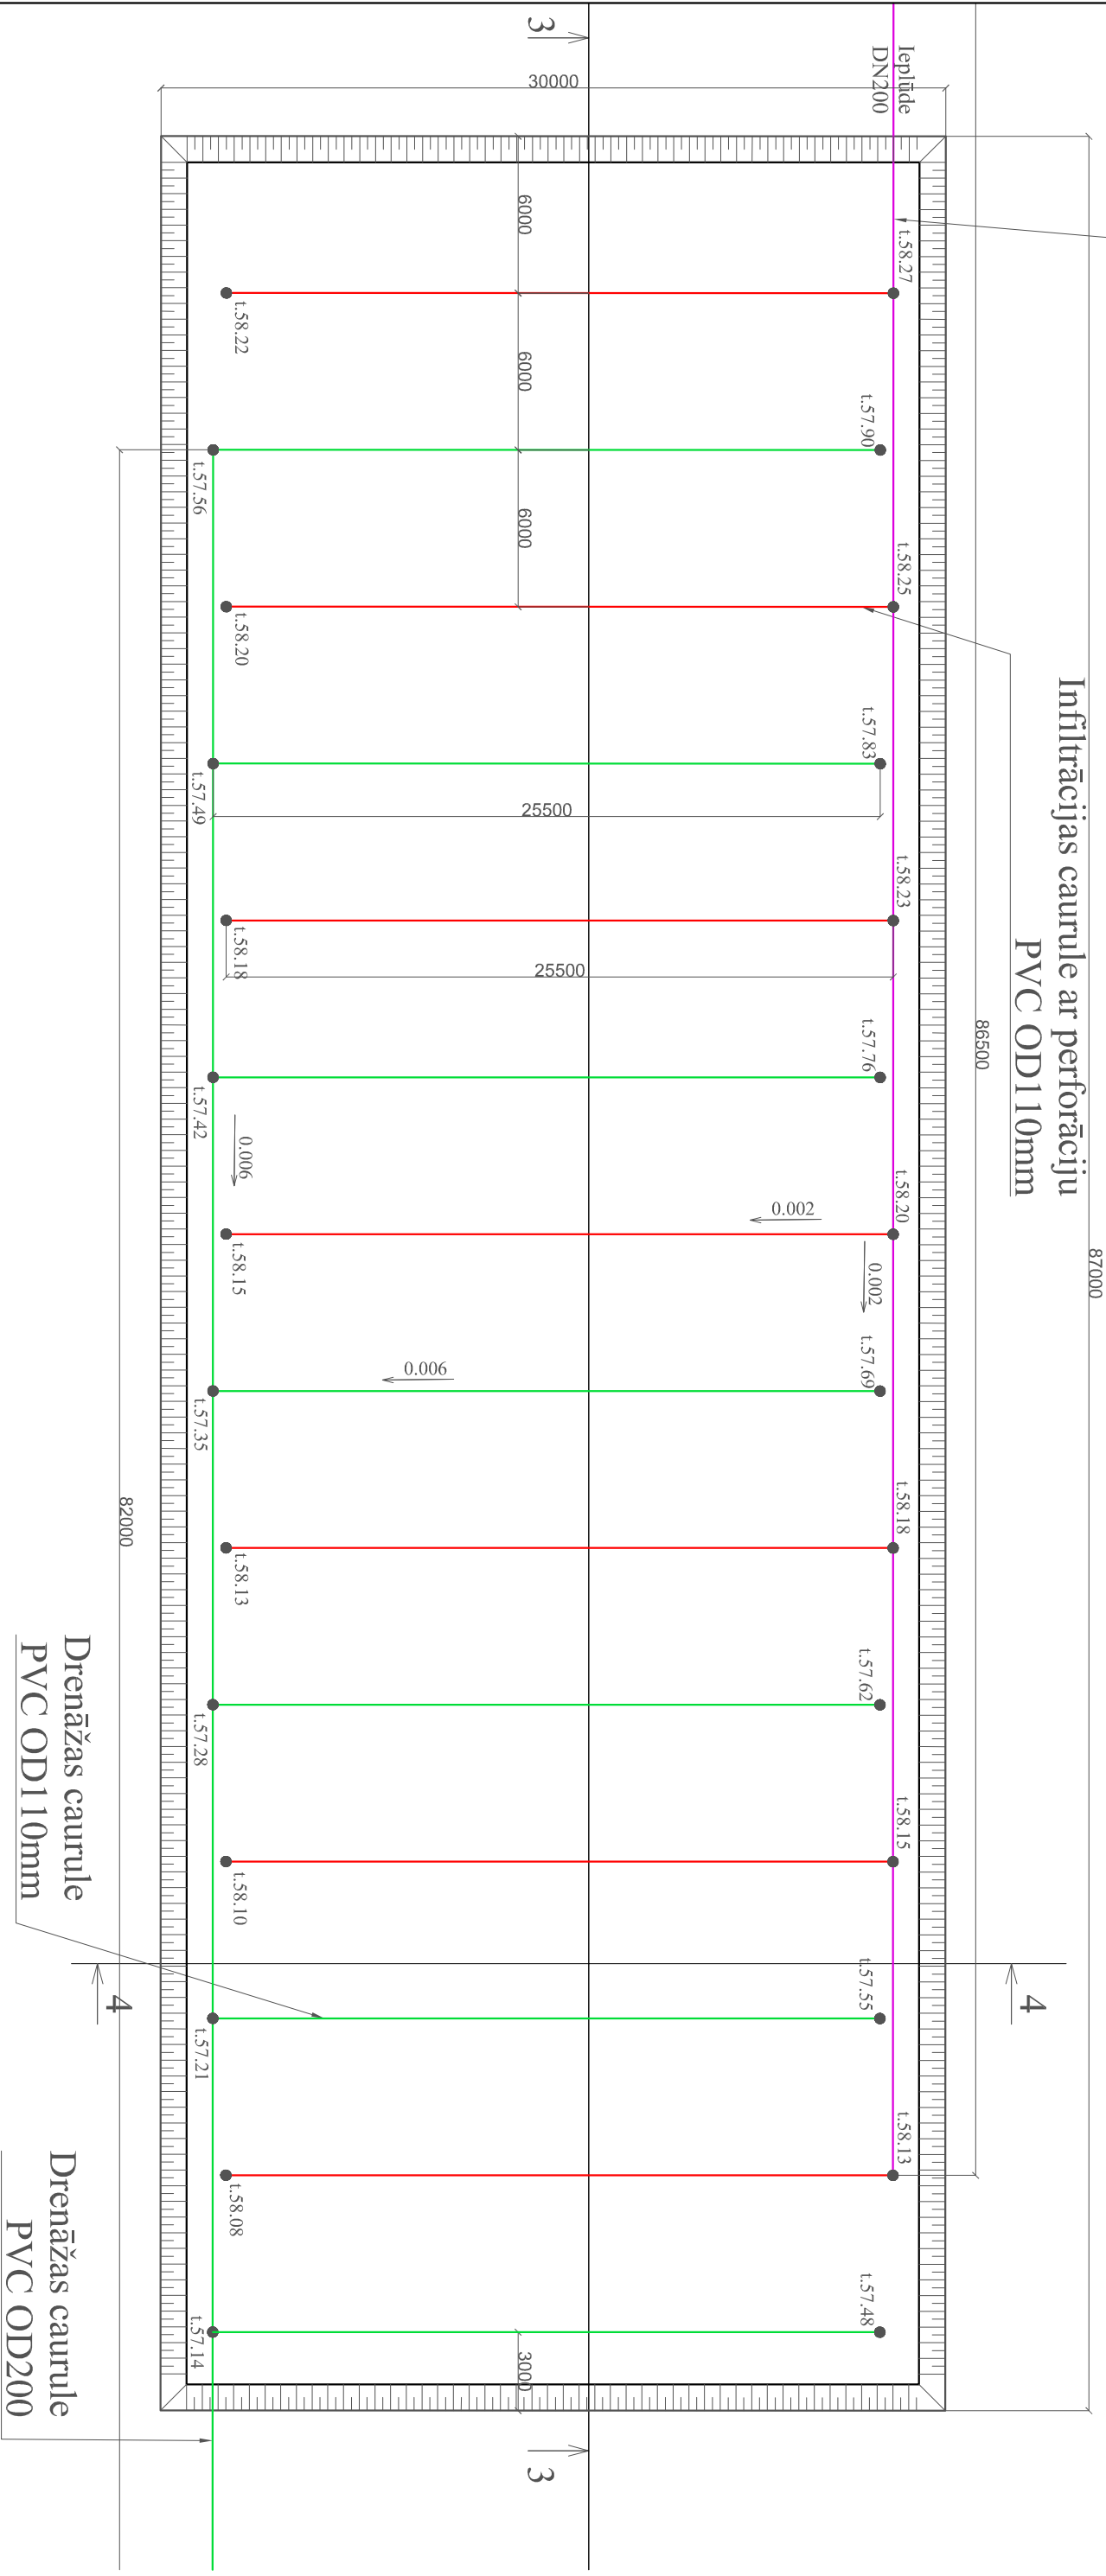

Piezīmes.

1. Attālumi doti milimetros, augstuma atzīmes dotas metros.
2. Kopējais virsmas laukums S ir 2380 m².
3. Griezumus 3-3 un 4-4 skatīt rasējumu lapā UKT-7.
4. Pazemes plūsmas mākslīgā mitrāja pamatni un nogāzes izklāt ar hidroizolācijas slāni.
5. Augus stādīt vienmērīgi visā mitrāja virsmas platībā.
6. Virs infiltrācijas caurulēm visā garumā veidot 0.30 m augstus grunts valnītus.

	<p align="center">Pasūtītājs: SIA "Limbažu siltums"</p>			
	<p>Objekta adrese: Limbažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Viļķenes iela 2B, Limbaži</p>			
Projektēja		Kombinēts mākslīgais mitrājs Limbažu		
L.Grimberga		NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai		
D.Grabuža			Stadija	Lapa
			AK	Lapa
			UKT-6	9
Sert.būvspec.		Pazemes plūsmas mākslīgā mitrāja plāns		
K. Tumovs		Mērogs: 1:250		
		Datums: 10.2022		